



NEZPEVNĚNÁ PLOCHA

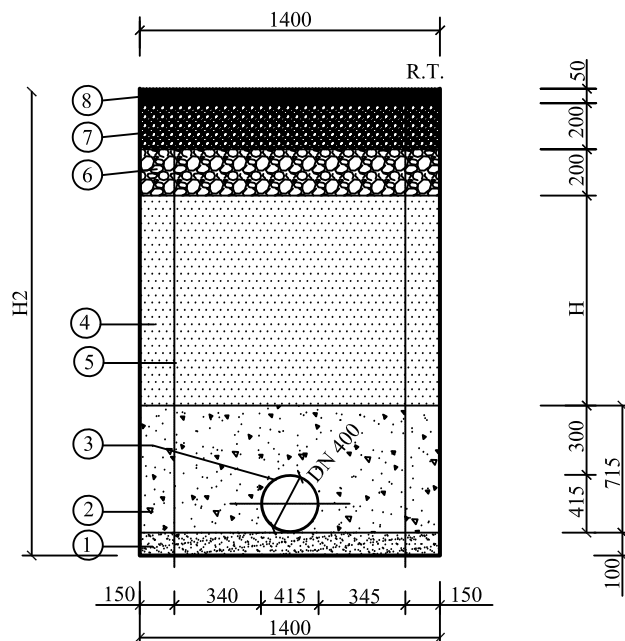

POPIS:

- ① Podsyp štěrkodrt' 0-22
- ② Hutněný obsyp štěrkodrtí 0-22
- ③ Kanalizační potrubí DN400
- ④ Zásyp rýhy vytěženou a vytríděnou zeminou, plán Edef=45MPa
v případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu, bude proveden
návrh technického opatření na místě stavby
- ⑤ Pažení boxy
- ⑥ Hutněný podsyp kamenivem 63-125
- ⑦ Hutněný podsyp kamenivem 32-63
- ⑧ Hutněný jemný podsyp 0-4

H HLOUBKA ZÁSYPU
H2 HLOUBKA VÝKOPU

HL. INŽ.	Ing. Tomáš Kreutzer	 Inženýrská činnost v investiční výstavbě <small>Tř. Studně 47, 592 04 p. Fryšava tel. +420 607 576 156 IČ 714 81 061 DIČ CZ7710081137</small>
ZODP. PROJ.	Ing. Tomáš Kreutzer	
VYPRACOVAL	Ing. P. Lopaurová, Ing. Eva Lacinová	
INVESTOR	obec Fryšava pod Žákovou horou 9, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou	
ST. ÚŘAD	Nové Město na Moravě OBEC Fryšava pod Žákovou horou	
AKCE		ZAK. ČÍSLO 02-10-24
Dešťová kanalizace Fryšava pod Žákovou horou		FORMÁT A 3
		DATUM 10/2024
		STUPEŇ DSP
		MĚŘ. 1 : 25
OBSAH		Č. VÝKR. D.1.3
Vzorový řez uložení potrubí		